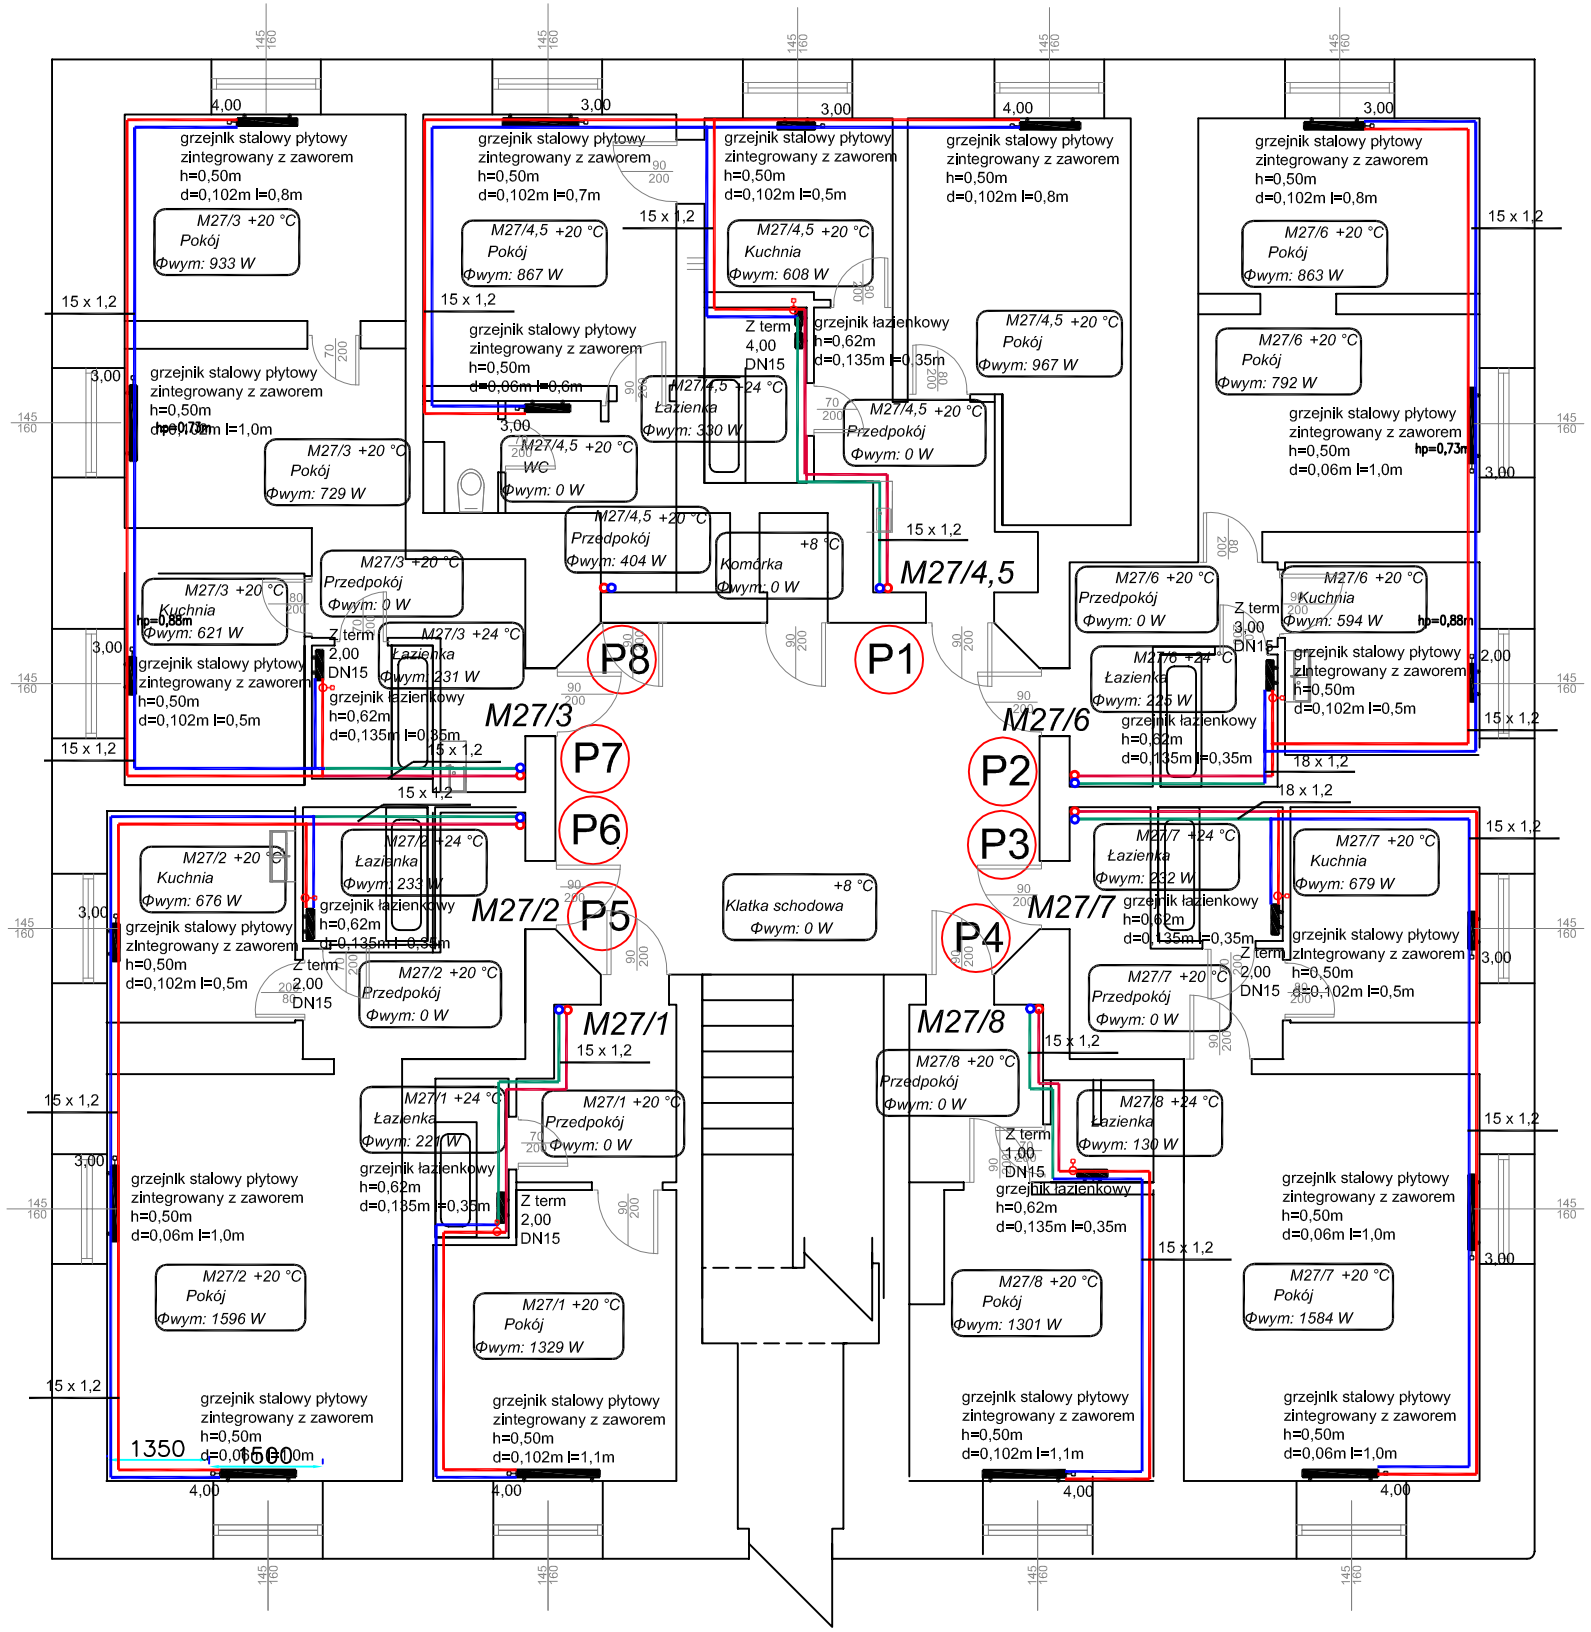

Przewód zasilania instalacji c.o. prowadzony nad posadzką

Przewód powrotny instalacji c.o. prowadzony nad posadzką

Przewód zasilania instalacji c.o. prowadzony pod stropem

Przewód powrotny instalacji c.o. prowadzony pod stropem

2,50 — *Projektowany grzejnik stalowy płytowy*
h - wysokość grzejnika
d - szerokość grzejnika
l - długość grzejnika
2,50 - nastawa zaworu temostatycznego

M27/1 +20 °C Φwym: 1041 W Pokój

M27/1 - nr pomieszczenia
+20°C - temperatura w pomieszczeniu
1041 W - strata ciepła

P1 — *pion c.o.*

15 x 1,2 — *średnica przewodu*

nr rysunku:	CO2	INSTALACJA C.O. 80/ 60°C RZUT PARTERU	Termoexpert S.A.
faza projektowa / branża:		PBW/INSTALACJE SANITARNE	© prawa autorskie zastrzeżone
skala:	1:100	MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH ul.PARTYZANTÓW 10a 41-200 SOSNOWIEC	Termoexpert S.A. ul.Broniewskiego 15 47-225 Kędzierzyn Koźle tel/fax:+48 77 4836672 www.termoexpert.com.pl
data:	09.2017	Instalacja centralnego ogrzewania budynku wielorodzinnego przy ul.Naftowej 27 w Sosnowcu	
projektował:	*33/ 92 Kt*	mgr inż. Alina Piechurska	
opracował:		mgr inż. Joanna Sygiet	
sprawdził:	*SLK/3278/ PWOS/10*	dr inż. Florian Piechurski	