




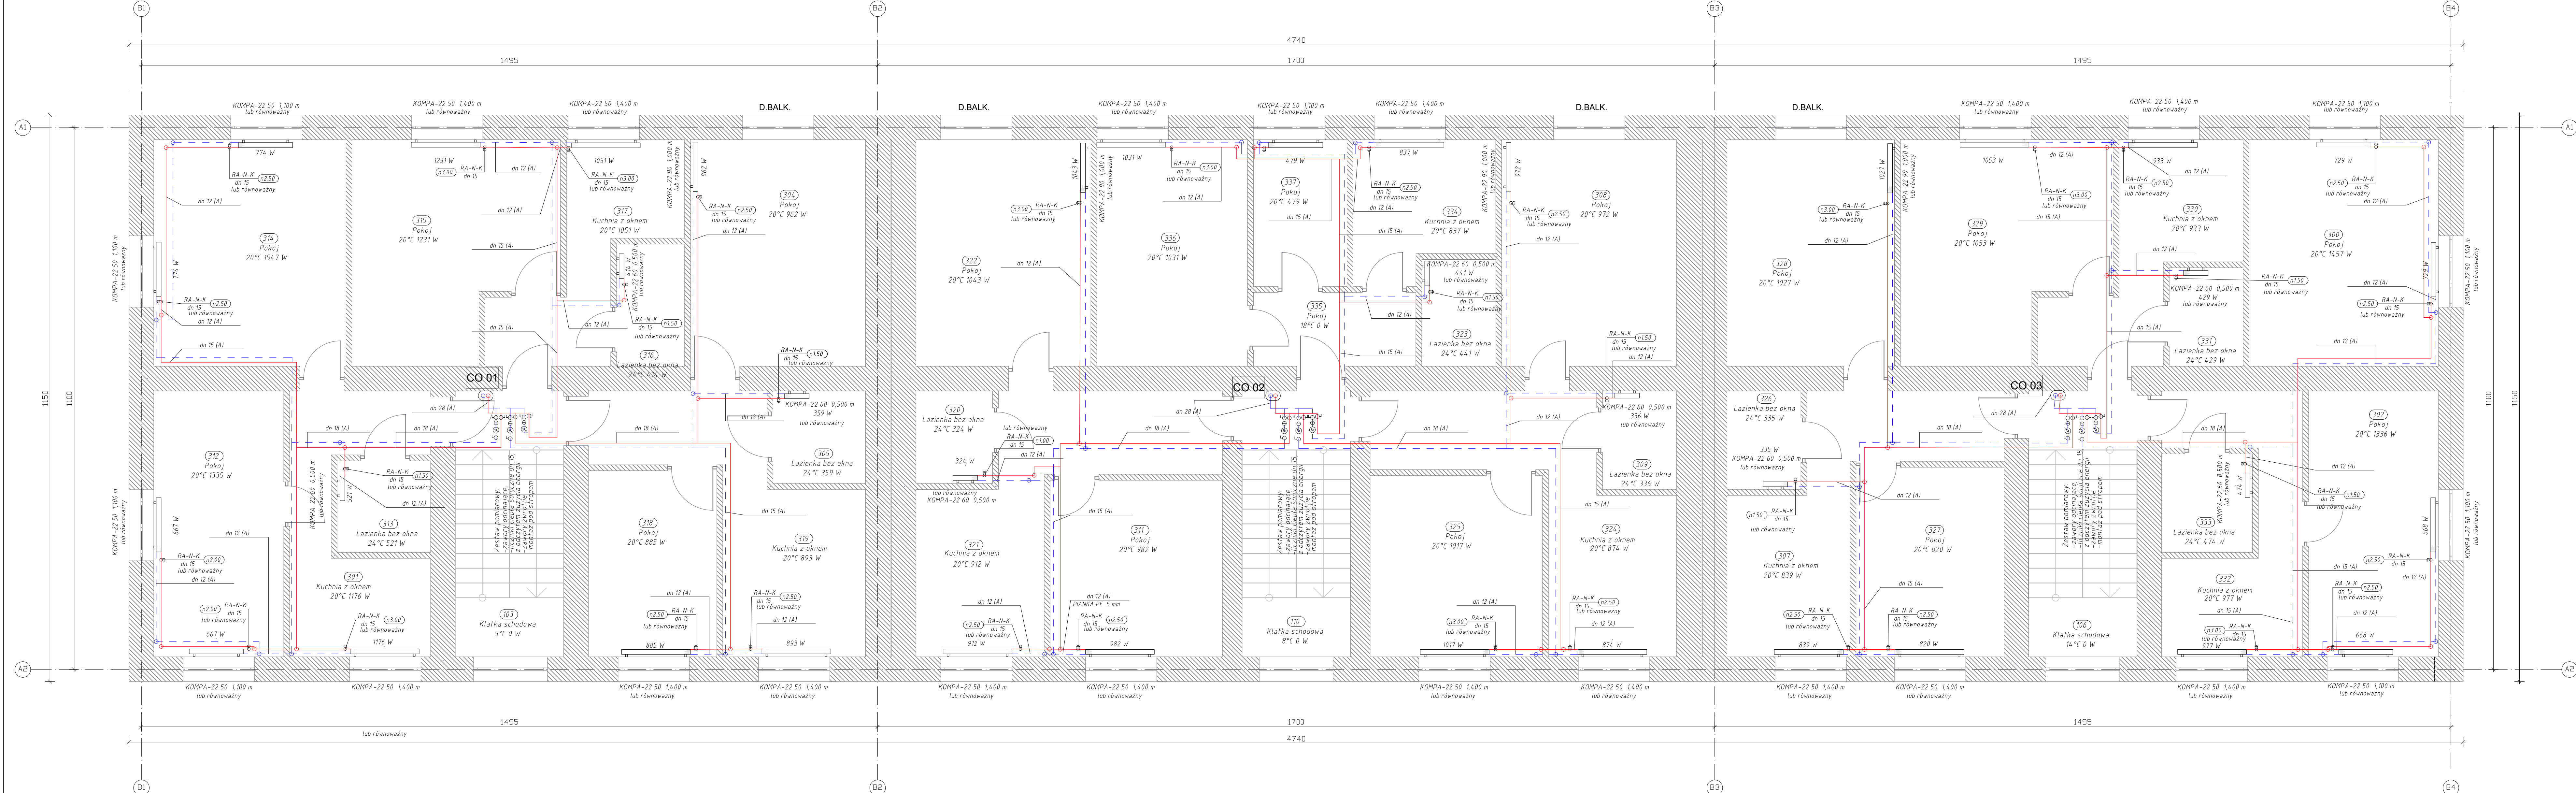


Pion instalacji C.O.	
C.O. zasilanie-z niepalnymi elementami montażu	
C.O. powrót-z niepalnymi elementami montażu	
Grzejnik płytowy; typ/wysokość/długość	
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło	884 W
Zabezpieczenie ogniochronne przejść instalac. dla otworów o średnicy większej lub równej 4 cm	



BRANȚA:	DATA: 09.2019	05
---------	---------------	----