


1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa;
2. Gazomierz G4 na klatce schodowej;
3. Przejście przez ściane w tuleji ochronnej stalowej DN 40;
4. Zawór kulowy DN 15;

Wytyczne:

1. Zastosowane urządzenia i armatura muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych;
2. Nie dopuszcza się łączenia rur przewodowych w tuleji ochronnej;
3. Instalację gazową wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu do spawania R, R35 o grubości ścianek min. 2,9 mm lub z rur i kształtek miedzianych twardych dopuszczonych do stosowania w instalacjach gazowych;
4. Przewody gazowe na ścianach mocować za pomocą uchwytów i kołków rozporowych niepalnych, stalowych, rozmieszczonych w odległości 1,5 - 2,0 m ich przebiegu wg DIN 1788 cz 2.;
5. Prawidłowość wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej podlega odbiorowi przez uprawnionego kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokołem;
6. W mieszkaniu wentylację nawiewno - wywiewną, wykonać należy wg odrębnego opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";
7. Przewody gazowe układać ze spadkiem 0,4 % w urządzenia gazowego;
8. Zgodnie z paragrafem 157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (propan - butan) i gazu z sieci gazowej;

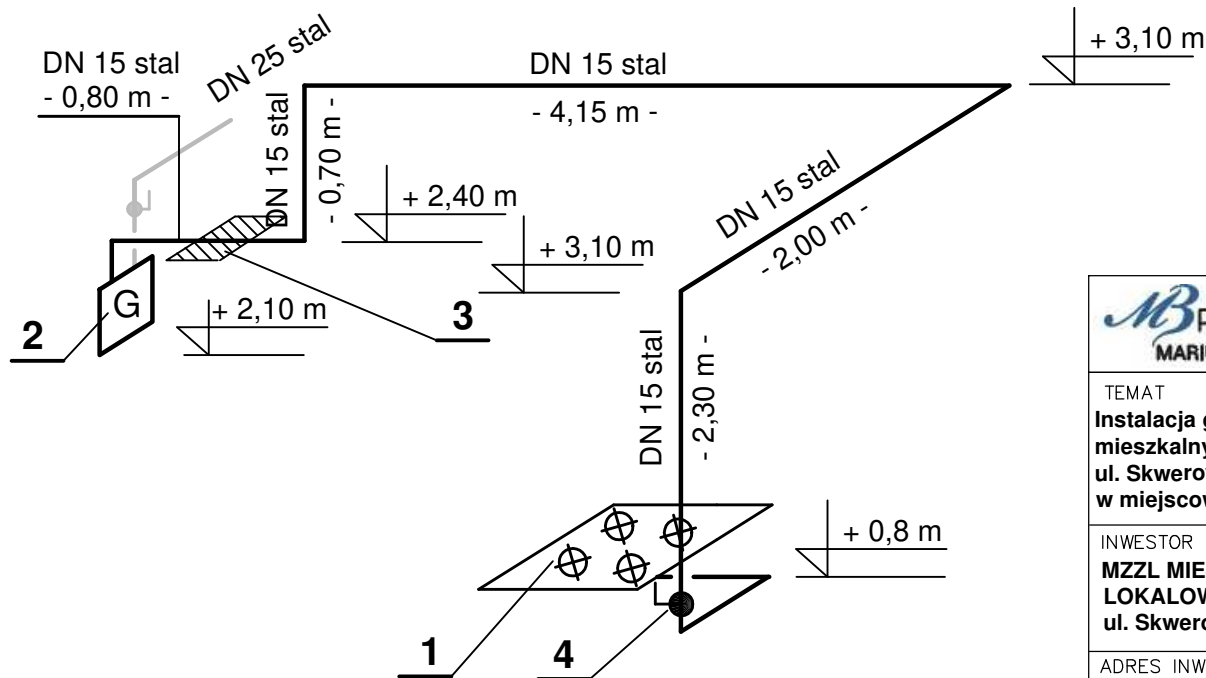

		ul. Dąbrowskiego 15, 43-600 Jaworzno, tel. 664-954-347	
TEMAT Instalacja gazowa wewnętrzna w lokalu mieszkalnym nr 6 budynku przy ul. Skwerowa 20, dz. nr 792/91, obręb 0008 w miejscowości Sosnowiec.		NAZWA RYSUNKU Aksonometria - instalacja gazowa wewnętrzna w lokalu mieszkalnym nr 6	
INWESTOR MZZL MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW LOKALOWYCH ul. Skwerowa 20/6, 41-217 Sosnowiec		Branża	SANITARNA
		Zespół	imię i nazwisko nr upr. podpis
		Projektant	mgr inż. Mariusz Baran SLK/7466/PBS
ADRES INWESTYCJI SOSNOWIEC, ul. Skwerowa 20 dz. nr 792/91, obręb 0008		SKALA ----	DATA 01.2021
		NR RYSUNKU 3	